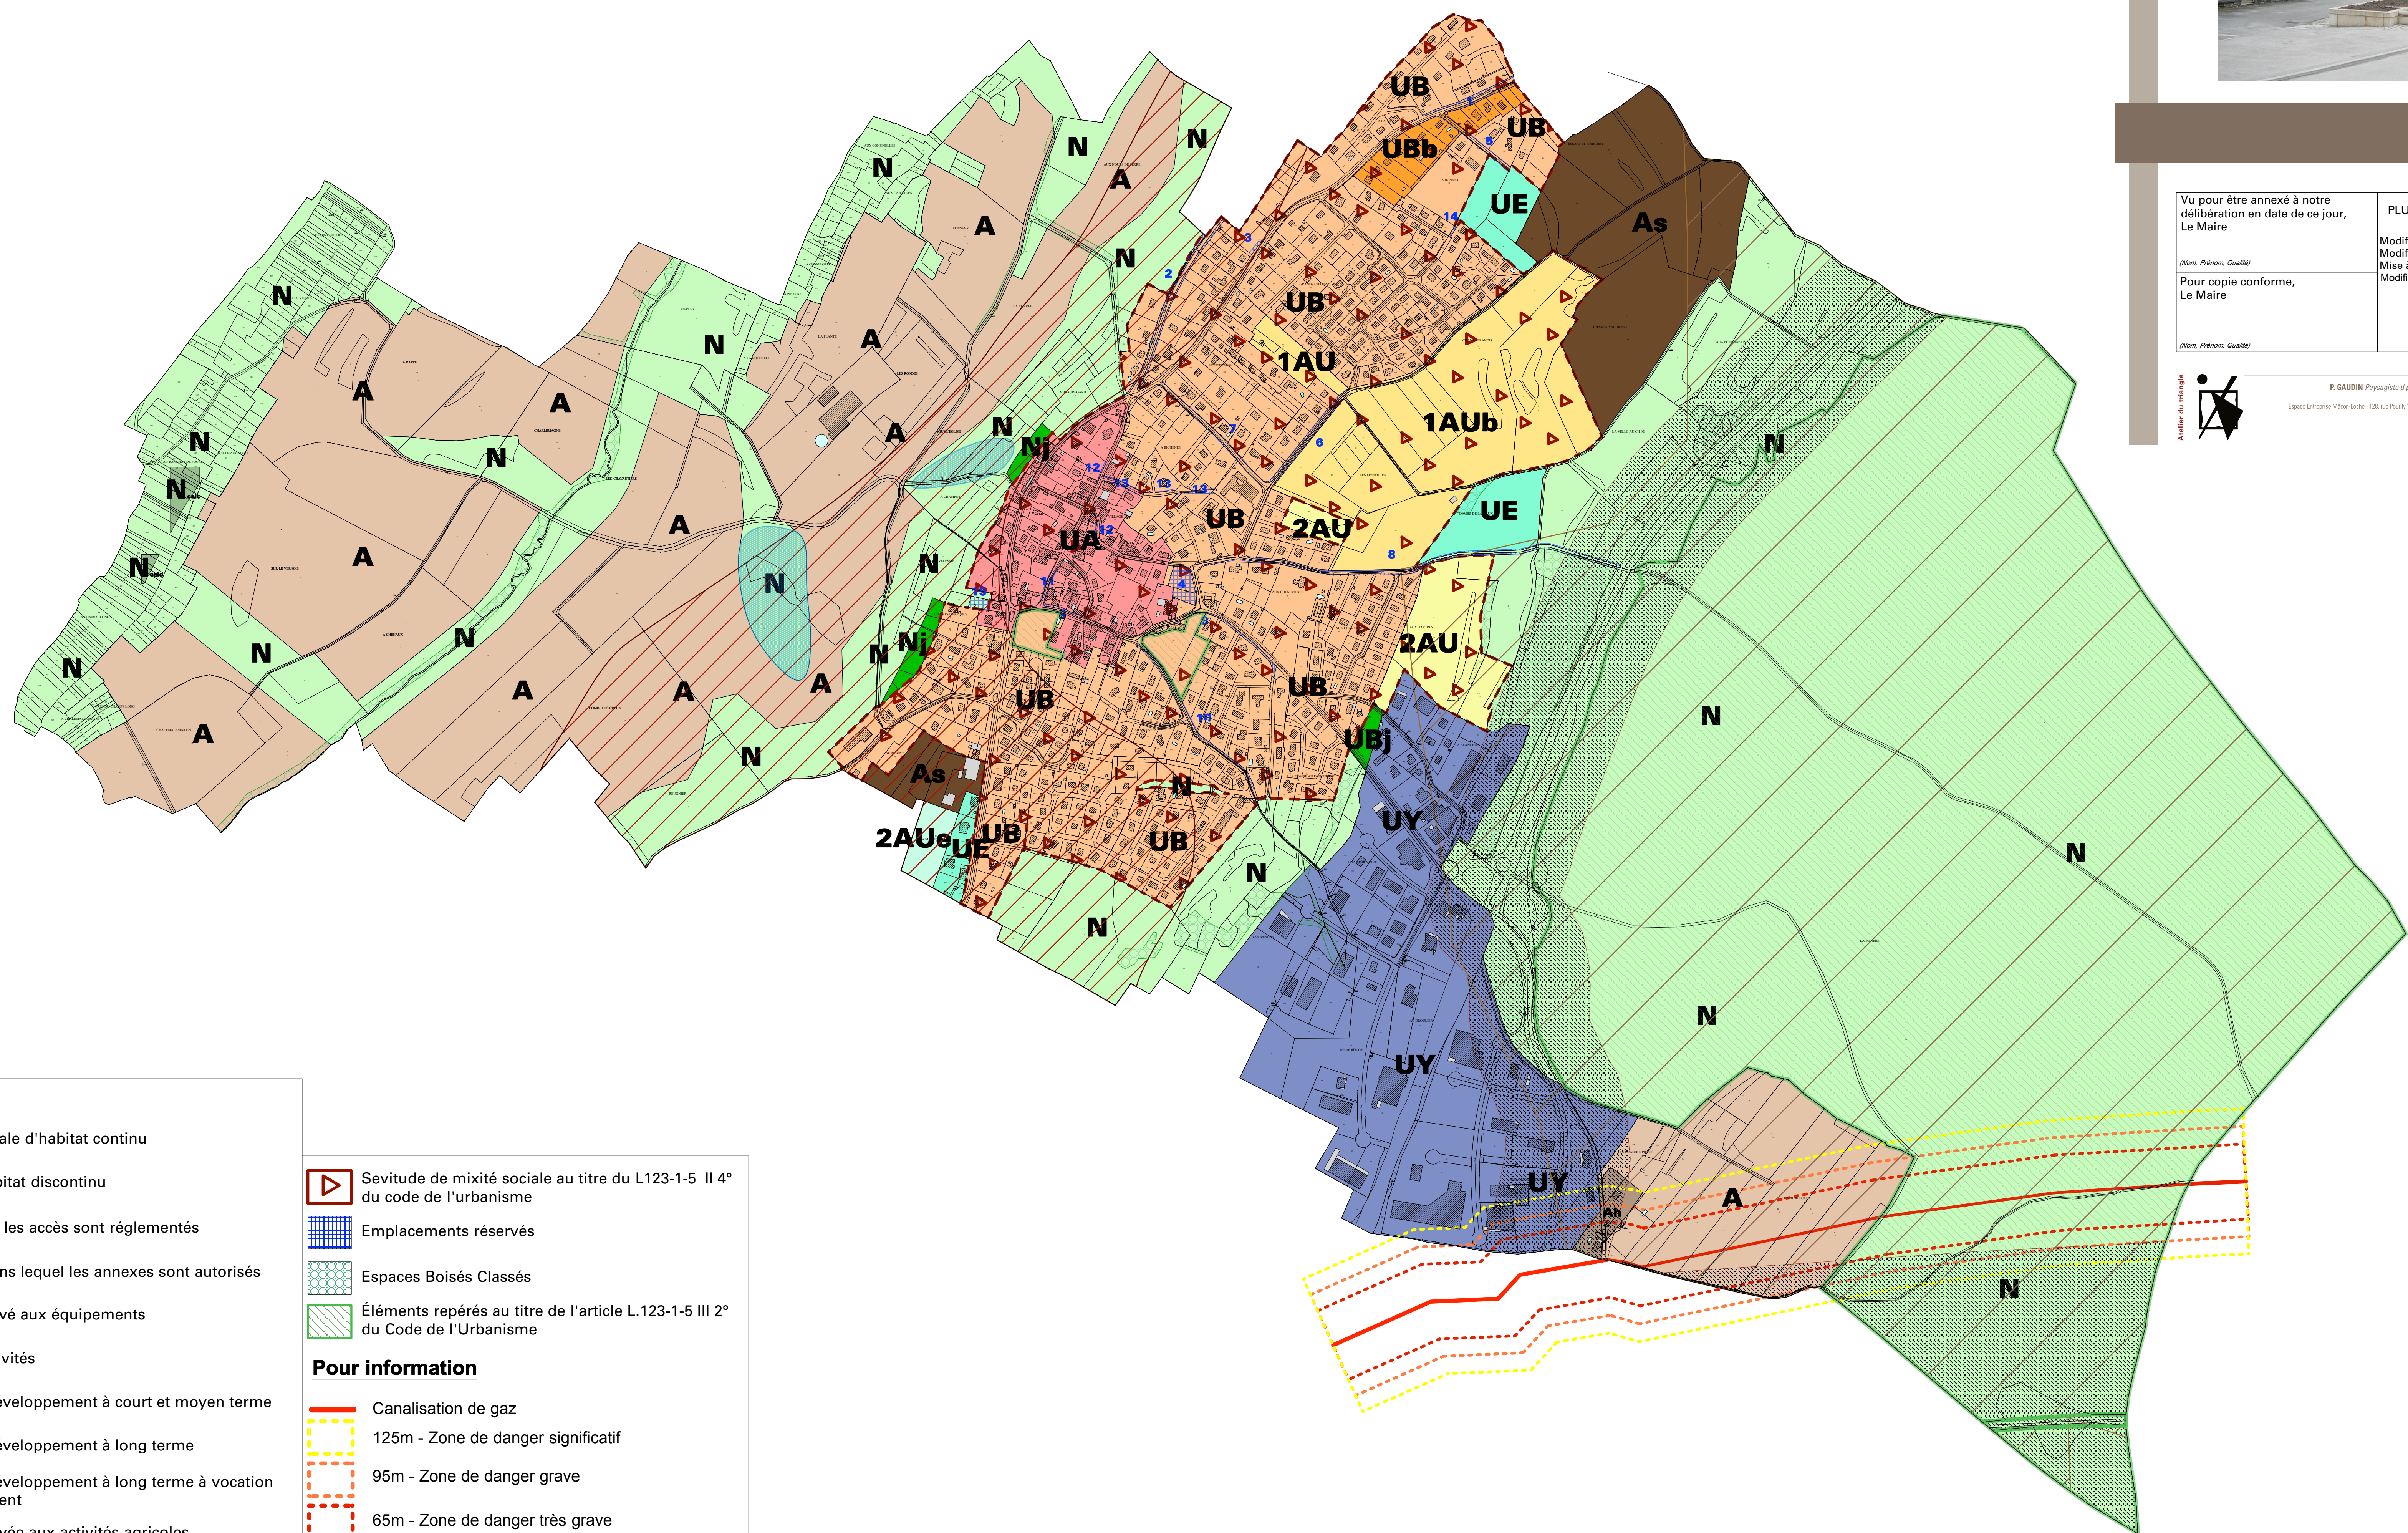




Approbation - Décembre 2014



Vu pour être annexé à notre délibération en date de ce jour, Le Maire <i>(Pour l'ancien Qualifié)</i> Pour copie conforme, Le Maire	PLU approuvé le:	20 Février 2014
	Modification simplifiée n°1: Modification simplifiée n°2: Mise à jour n°1: Modification simplifiée n°3:	17 Mars 2015 8 Mars 2016 28 Juin 2019 2 mars 2020

Atelier du triangle



P. GAUDIN Paysagiste d.p.l.g. - R. BENOIT Architecte d.p.l.g. - D. GOUIN Architecte d'intérieur
Membres de la S.C.M. **Atelier du Triangle**
Espace Entreprise Mâcon (sché. 126), rue Paul le Vénérable - 71000 MÂCON - Tél. : (03 85 38 46 48 - Fax (03 85 38 73 70 - E-mail : a.tel@letrianglechavaud.com

UA	Zone centrale d'habitat continu
UB	Zone d'habitat discontinu
UBb	Secteur où les accès sont réglementés
UBj	Secteur dans lequel les annexes sont autorisées
UE	Zone réservée aux équipements
UY	Zone d'activités
1AU	Zone de développement à court et moyen terme
2AU	Zone de développement à long terme
2AUe	Zone de développement à long terme à vocation d'équipement
A	Zone réservée aux activités agricoles
Ah	Secteur permettant l'évolution du bâti existant
As	Secteur de la zone agricole inconstructible
N	Zone de protection de la nature
Ncalc	Secteur de la zone naturelle destinée à protéger les pelouses calcicoles
Nj	Zone naturelle de jardin

- | | |
|---|--|
|  | Sevitude de mixité sociale au titre du L123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme |
|  | Emplacements réservés |
|  | Espaces Boisés Classés |
|  | Éléments repérés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'urbanisme |
-
- ## **Pour information**
-
- | | |
|---|---|
|  | Canalisation de gaz |
|  | 125m - Zone de danger significatif |
|  | 95m - Zone de danger grave |
|  | 65m - Zone de danger très grave |
|  | Risque de mouvement de terrain lié aux marnes en pente identifié au titre de l'article R 123-11 du Code de l'urbanisme |
|  | Risque de mouvement de terrain lié à la présence de dolines identifié au titre de l'article R 123-11 du Code de l'urbanisme |
|  | Périmètre dans lequel des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées identifié au titre de l'article R 123-11 du Code de l'urbanisme |
|  | Zone humide identifiée au titre de l'article R 123-11 du Code de l'urbanisme |